


# Nyt i WebReq

Marts 2018




The screenshot shows the WebReq interface with the following elements:

- Header:** WebReq LABORATORIEREKVISITION
- Praksis:** WebReq test læge (123456), mm
- Patient:** Nancy Berggren, 251248-9996 (n) 69 år
- Navigation:** De sidste 4 uger, Alle gemte, WebPatient Arkiv, Udestående klinik (166 af 198), Sendte (130), Gemte (13), Hojel (310), Udestående patient (56 af 67), Ønsker til WebReq
- Search Filters:**
  - Laboratorium: Hent nyheder fra laboratoriet
  - Provetagningstid: 12 marts 2018, 14:15
  - Kopisvar modtager: Vælg
  - Klinik profiler: Vælg
  - Laboratorie profiler: Vælg
  - Rekvisitionstype: Prøve indsendes
- Tools:** Udfør, Skematisering, Gem, Hjel, Nulstil, Laboratoriesvarportalen, Glas, Oplysninger, Advis, Reitereringer, Interval (dage)
- Search:** SØG: Angiv søgeord
- Results:** + KLINISK BIOKEMI, Dyrkning og resistens, Urin - midstråle (borsyreglas), HVH

## ”Gule” prompter



Ved de gule prompter kommer man automatisk til **Oplysninger** ved klik på **Udfør**. Brugeren behøver IKKE besvare dem, men de skal have mulighed for at se, hvilke spørgsmål laboratoriet har stillet.

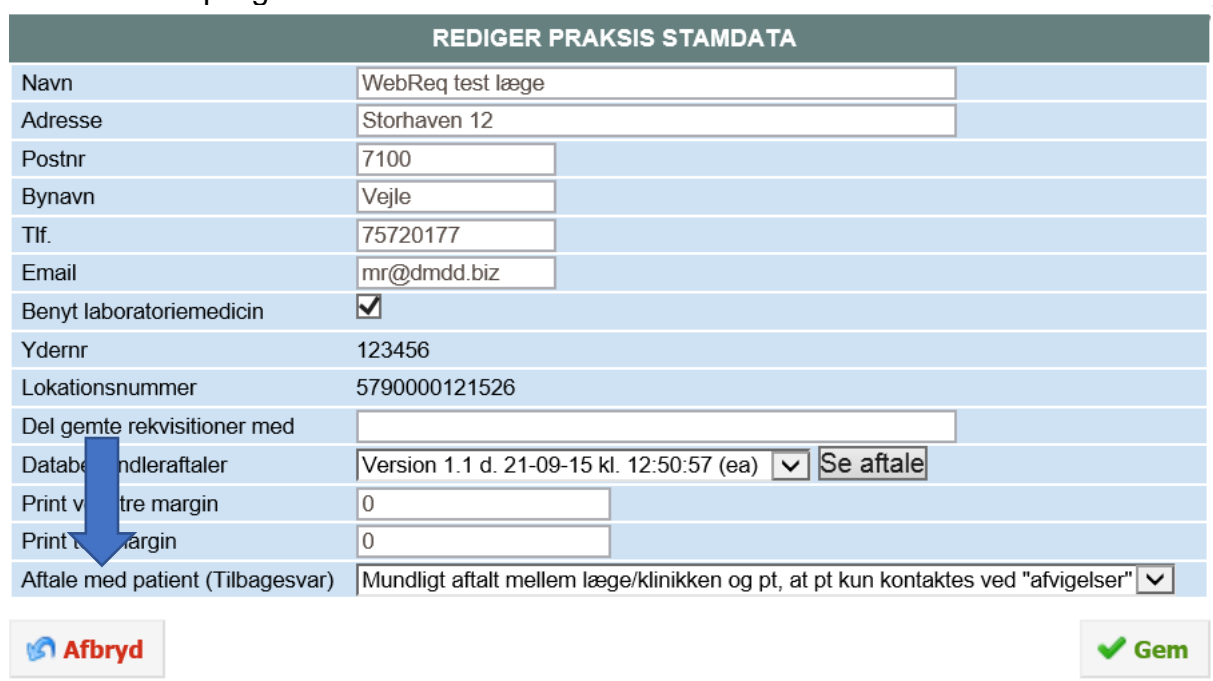

The screenshot shows the 'REDIGER PRAKSIS STAMDATA' form with the following fields:

Navn	WebReq test læge
Adresse	Storhaven 12
Postnr	7100
Bynavn	Vejle
Tlf.	75720177
Email	mr@dmdd.biz
Benyt laboratoriemedicin	<input checked="" type="checkbox"/>
Ydemr	123456
Lokationsnummer	5790000121526
Del gemte rekvisitioner med	
Databaserinderaftaler	Version 1.1 d. 21-09-15 kl. 12:50:57 (ea) <input type="button" value="Se aftale"/>
Printværdi margin	0
Printværdi margin	0
Aftale med patient (Tilbagesvar)	Mundligt aftalt mellem læge/klinikken og pt, at pt kun kontaktes ved "afvigelser" <input type="button" value="Se aftale"/>

Buttons:

## Opsætning af ”Aftale med patient” ved tilbagesvar



Praksis  WebReq test læge (123456), mm



Ved klik på ikonet ved klinikens navn øverst i WebReq åbnes et nyt skærmbillede, hvor man nederst i **Aftale med patient (tilbagesvar)** kan sætte den default type op som man ønsker. Dette huskes i WebReq. Har man en rekvisition, hvor man ønsker at ændre typen, gøres dette i funktionen **Oplysninger** (standardopsætningen bibeholdes).