



**Webreq for Laboratorie**

Release note 09.06.22

## INDHOLD

1.1	PIPPEETIKETTER TIL MIKROBIOLOGI TILRETTET .....	3
1.2	IKONER M.M. PÅ "TILBAGESVAR" ER FJERNET .....	3
1.3	PROMPTOPRETTELSE MED MARKERINGS OVERSKRIFTER .....	4
1.4	UDFASNINGEN AF SKS KODER .....	4
1.5	SIDEOPSÆTNING TIL EGDE OG CHROME.....	5
1.6	MARKERING AF SLETTEDE/RETTEDE REKVISIONER FUNGERER NU EFTER HENSIGTEN .....	5
1.7	YDERNUMMER BLIVER VIST I BRUGERUDTRÆKS OVERSKRIFTEN .....	5
1.8	NÅR DER SENDES BOOKING INFORMATIONER, VISES NU MAILADRESSEN.....	6
1.9	VISNING AF INAKTIVE BRUGERE PÅ EN REKVIRENT .....	6
1.10	AUTOMATISK UDLOGNING AF ADMIN.....	6
1.11	EGET LAB VISNING FOR EN ANALYSE .....	7
1.12	EFTER GEM PÅ ANALYSE EL. REKVIRENT KAN MAN IKKE KOMME RETUR TIL SØGNING .....	7
1.13	BRUGEROPRETTELSE PÅ EKSISTERENDE BRUGER.....	8
1.14	ADGANGSKORT TIL LABORATORIESVARPORTALEN ER NU SYNLIG FOR BRUGERNE.....	8
1.15	FEJL I FORBINDELSE MED ANALYSEOPRETTELSE ER LØST .....	8
1.16	UDFØRENDE LABORATORIE KAN NU VÆLGES PÅ PAT OG KMA ANALYSER .....	9
1.17	HELE E-MAILADRESSEN IKKE SYNLIG VED GENUSENDELSE AF MINIKALD .....	9
1.18	FELTET LAB KAN NU VÆLGES UNDER REKVISIONSTYPE PÅ ANALYSER.....	9
1.19	ANGIVELSE AF LEDETEKST TIL MOBILLAB.....	10
1.20	FORBEDRET VISNINGEN FOR REKVISIONER.....	10
1.21	ÆNDRINGER I GLASGRUPPE/GLASNAVN .....	11

## 1.1 Pippeetiketter til mikrobiologi tilrettet

Pippeetiketterne, de fire små etiketter nederst på prøvetagningsblanketten, har altid været fine på Internet Explorer ved mikrobiologi. Nu da klinikkerne er gået over til Edge og Chrome rammer de ikke korrekt og er derfor blevet tilrettet.

De blev tilrettet og ikke fjernet, som ellers var aftalen, da de anvendes til bl.a. negleskrab.



## 1.2 Ikoner m.m. på "Tilbagesvar" er fjernet

Ikoner m.m. til "Tilbagesvar" er fjernet fra WebReq, da det ikke anvendes mere.

På **forsiden**, i **Rediger praksis stamdata** og under **Oplysninger** er følgende fjernet, som er markeret med rødt herunder.

Praksis	Synlab support only (990104), ZE	De sidste 4 uger	Alle gemte	WebPatient Arkiv
Patient	Nancy Berggren, (n) 73 år	Sendte (0)	Gemte (3)	Hotel (159)
				<b>Tilbagesvar (0 af 0)</b>

REDIGER PRAKSIS STAMDATA	
Navn	Synlab support only
Adresse	Odeons kvarter 19
Postnr	5000
Bynavn	Odense
Tlf.	12121212
Email	
Ydemr	990104
Lokationsnummer	5790002405396
Del gemte rekvitioner med	
Del egne profiler med	
Databehandlerattaler	Version 1.3 d. 18-03-22 kl. 08:04:49 (ZE) <input type="button" value="Se aftale"/>
Klinikadministratorer	
Print venstre margin	8
Print top margin	6
Aftale med patient (Tilbagesvar)	Patienten skal have svar
Web-Patient overvågning (Tilbagesvar)	Ingen overvågning

REKVISITNSOPLYSNINGER	
Prøvetagningstid	12 april 2022 10:59
Kopisvar modtager	
Rekvissionskommentar (320 af 320) tegn tilbage	
Information til prøvetager (320 af 320) tegn tilbage	
Betalers	Region
Samtykke til videregivelse af svar er givet	Nej <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
Rekvirent initialer	ZE


  

TILBAGESVAR	
Overvågning af rekvission	Nej <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
Overvågning ved manglede svar til patient	Nej <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
Max antal dage inden svar til patient (efter komplet svar modtaget)	

### 1.3 Promptoprettelse med markerings overskrifter

Under **analyseopsætning** -> **prompter** er der kommet to nye overskrifter som gør det nemmere at lave den rigtige opsætning. Anvend **Vælg /fravælg alle** for at sætte/fjerne flueben i alle felter. Eller benyt **Vælg/fravælg besvar** for at sætte/fjerne flueben i alle besvarelses felter.

Ved oprettelse af en ny prompt vil alle flueben default være sat.

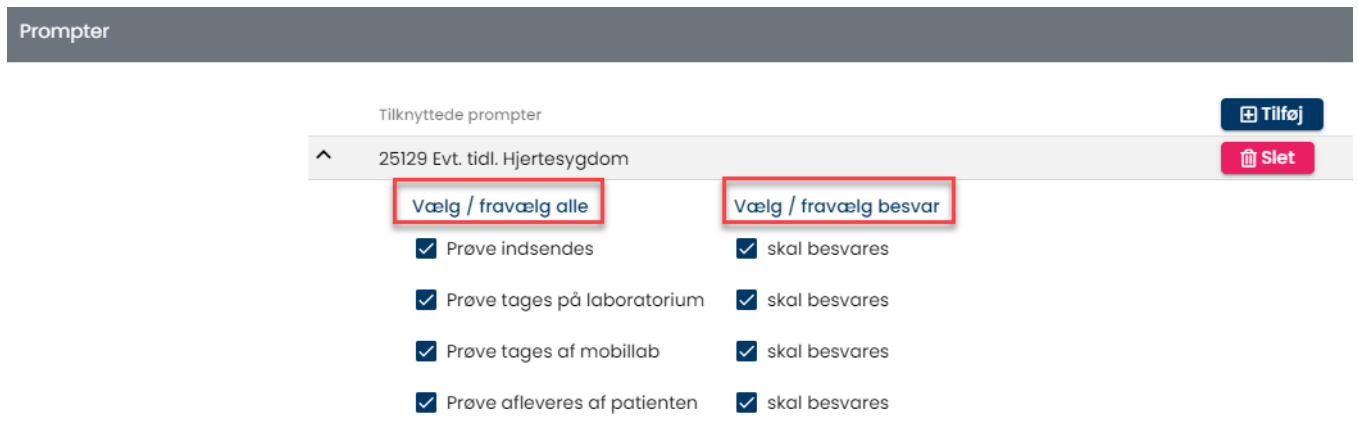

Prompter

Tilknyttede prompter Tilføj

25129 Evt. tidl. Hjertesygdom Slet

Vælg / fravælg alle	Vælg / fravælg besvar
<input checked="" type="checkbox"/> Prøve indsendes	<input checked="" type="checkbox"/> skal besvares
<input checked="" type="checkbox"/> Prøve tages på laboratorium	<input checked="" type="checkbox"/> skal besvares
<input checked="" type="checkbox"/> Prøve tages af mobillab	<input checked="" type="checkbox"/> skal besvares
<input checked="" type="checkbox"/> Prøve afleveres af patienten	<input checked="" type="checkbox"/> skal besvares

### 1.4 Udfasningen af SKS koder

Der er tilføjet et **SOR kodefelt** på laboratorieopsætningen. Er dette felt udfyldt og flueben om at skulle anvendes, så anvendes dette i MedReq01. I en overgangs periode vil der derfor være to felter, en til SOR og en til SKS koden og først når alle laboratorier er skiftet over, udgår SKS feltet. Når SKS koderne er udfaset, så kan rekvirenter kun være klassificeret med YNR eller SOR.



WebReq Admin

Laboratorie

Klassifikationsnummer

SOR kode  
13434324

Benyt SOR koden ved afsendelse

## 1.5 Sideopsætning til Edge og Chrome

Hvis man anvender Edge eller Chrome, vil sideopsætningen nu default blive sat i Webreq, under Rediger praksis stamdata. **Venstre og top margin** vil automatisk blive sat til hhv. 8 og 6, hvis felterne ikke er udfyldt. I den forbindelse vil sidehoved og sidefod også blive fjernet.

Praksis **Lægehuset WebReq (123456), ZE** De sidste 4 uger Alle  
 Patient **Nancy Berggren, 251248-9996 (n) 73 år** Sendte (102) Gemt

**REDIGER PRAKSIS STAMDATA**

Navn	Lægehuset WebReq
Adresse	Nørre Alle 35, 1sal.
Postnr	4400
Bynavn	Kalundborg
Tlf.	75720177
Email	
Ydernr	123456
Lokationsnummer	5790000123456
Del gemte rekvisitioner med	123456
Del egne profiler med	
Databehandlersaftaler	Version 1.4 d. 09-02-22 kl. 02:48:06 (yx) Se aftale
Klinikadministratorer	Test TP testesen ud
Print venstre margin	8
Print top margin	6

## 1.6 Markering af slettede/rettede rekvisitioner fungerer nu efter hensigten

Farvekode og mouseover tekster på rettede og slettede rekvisitioner fungerer nu som det skal i **Søg Rekvisitioner**.

Rekvisitionen er rettet 31-01-2020 12:48:43 af yder 123456 initialer ZE 3502660	24-01-2020 09:39:00	Rekvisitionen er markeret slettet 28-04-2022 10:05:43 af yder 990104 initialer ze	12:15
101368503403	31-01-2020 12:40:00	101369786611	29:12:1

## 1.7 Ydernummer bliver vist i brugerudtræks overskriften

Vil man lave et udtræk af, hvilke personer der er på en klinik eller laboratorie vælger man **Rekvirent-> brugere -> Eksporter**. Her er der tilføjet ydernummer til overskriften på regnearket

Rekvirenter

Speciale indtast søgeord  
Alle 123456

Søgekriterier: Navn, Ydernr, Adresse, By/Postnr, Lokationsnummer, SOR


Personer (Lægehuset WebReq)

Automatisk lagring  Eksporter Importér Ny person

Personer 123456 Lægehuset WebReq ) (1)

## 1.8 Når der sendes booking informationer, vises nu mailadressen

Når der sendes booking info ud fra **Rekvirent > Personer**, kommer der nu en pop up, hvor mail add. vises inden man siger OK til at sende mailen. Denne boks blev før kun vist, hvis man sendte minikald.

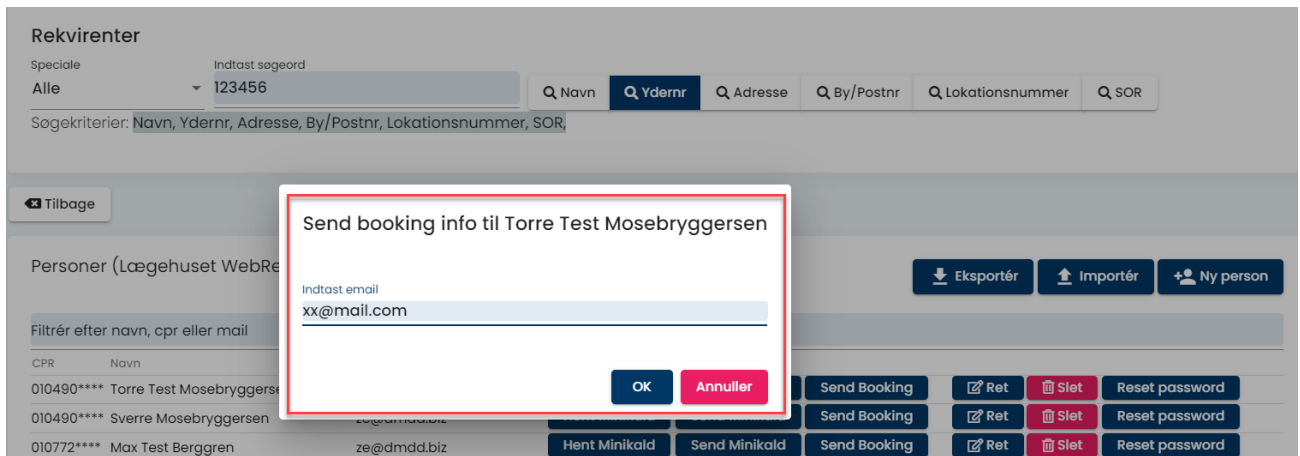

Rekvirenter

Speciale Indtast søgeord  
Alle 123456

Søgekriterier: Navn, Ydernr, Adresse, By/Postnr, Lokationsnummer, SOR

Tilbage


Personer (Lægehuset WebRe)

Filtrér efter navn, cpr eller mail

CPR	Navn	Email	Hent Minikald	Send Minikald	Send Booking	Ret	Slet	Reset password
010490****	Torre Test Mosebryggersen							
010490****	Sverre Mosebryggersen							
010772****	Max Test Berggren	ze@dmd.d.biz						

## 1.9 Visning af Inaktive brugere på en rekvirent

Under **Rekvirent > brugere** vises nu inaktive brugere på en rekvirent som gråmarkeret og placeret nedenunder de aktive brugere. Inaktive bruger er dem som har en "Login slutdato" i fortiden i brugeropsætningen for personen.

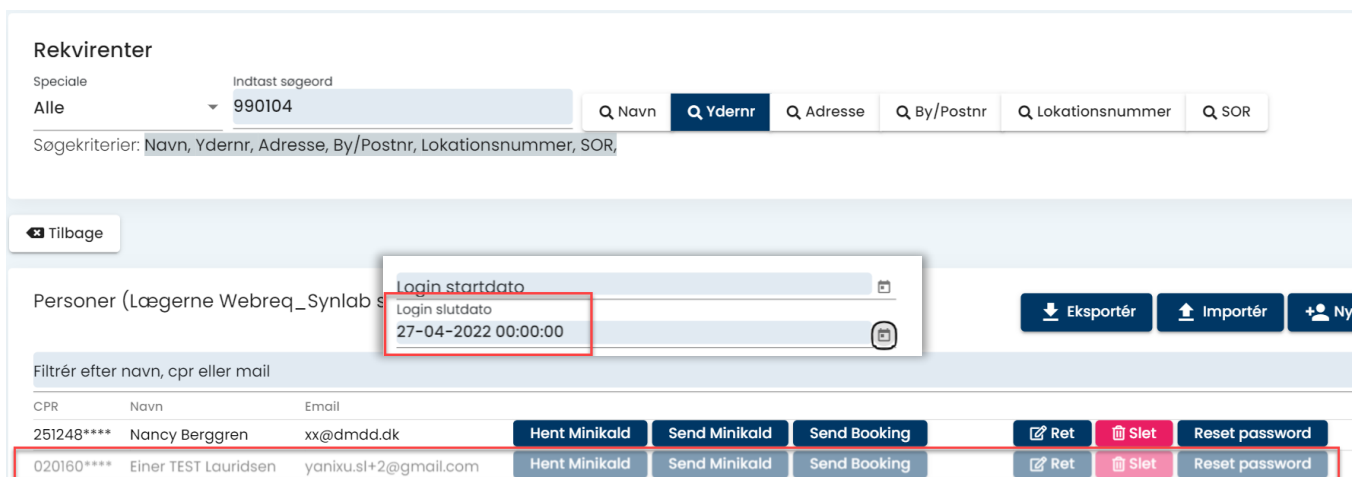

Rekvirenter

Speciale Indtast søgeord  
Alle 990104

Søgekriterier: Navn, Ydernr, Adresse, By/Postnr, Lokationsnummer, SOR

Tilbage


Personer (Lægerne Webreq\_Synlab s)

Filtrér efter navn, cpr eller mail

CPR	Navn	Email	Hent Minikald	Send Minikald	Send Booking	Ret	Slet	Reset password
251248****	Nancy Berggren	xx@dmd.d.dk						
020160****	Einer TEST Lauridsen	yanixu.sl+2@gmail.com						

## 1.10 Automatisk udlogging af Admin

Man bliver automatisk logget ud af WebReq Admin.



## 1.11 Eget lab visning for en analyse


Man kan nu gå helt ind og se opsætningen på egne analyser hvis man vælger **Rekvirent, eget lab** -> **Vis egne analyser** for en rekvirent og vælger **Vis**.



The screenshot shows the 'WebReq Admin' interface. The top navigation bar includes 'WebReq Admin' and 'Holbæk sygehus - holbæk - zr'. The main content area displays a breadcrumb trail: 'Rekvirent eget lab / 13 / ownanalysis / B-Glc, eget lab'. Below this, there are three expandable sections: 'B-Glc, eget lab', 'Analyse data for klinisk kemi analyse', and 'Prompter'. A 'Gem' button is visible at the bottom right of the main content area. On the left sidebar, the 'Rekvirent eget lab' menu item is highlighted.

## 1.12 Efter Gem på analyse el. rekvirent kan man ikke komme retur til søgning

Har man under analyser sat et søgekriterie op som her f.eks. Natrium og går ind og retter på en analyse, kan man nu komme retur til den søgning ved at klikke på analyser øverst i stien

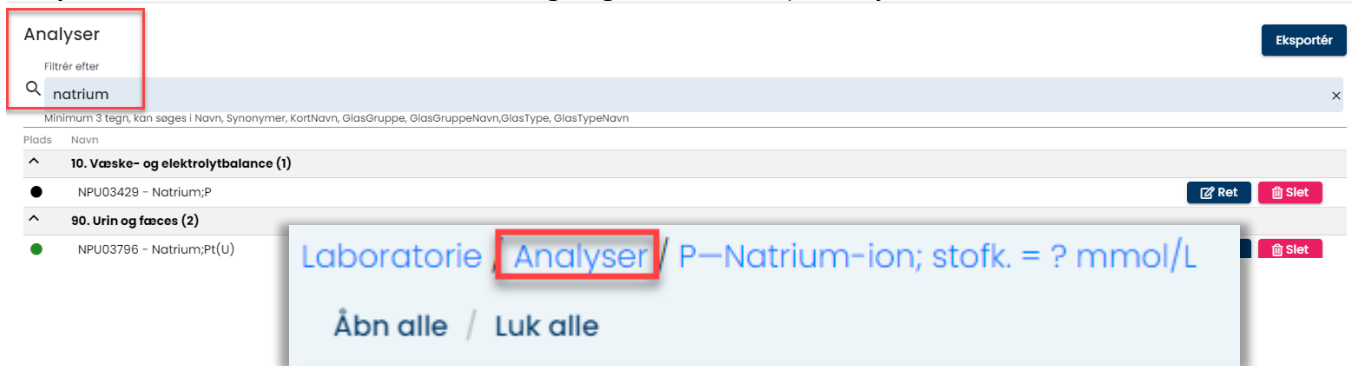

The screenshot shows the 'Analyser' search results page. The search filter is set to 'natrium'. The results are grouped by 'Plads' and 'Navn'. The first group is '10. Væske- og elektrolytbalance (1)' with one result: 'NPU03429 - Natrium:P'. The second group is '90. Urin og fæces (2)' with two results: 'NPU03796 - Natrium:Pt(U)'. A breadcrumb trail is visible: 'Laboratorie / Analyser / P-Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L'. Below the breadcrumb, there are 'Åbn alle' and 'Luk alle' links.


Det samme er gældende ved rekvirent opslag, hvor man har indtastet et søgeord.



The screenshot shows the 'Rekvirenter' search results page. The search filter is set to 'tandlæge'. The results are grouped by 'Speciale' and 'Alle'. A breadcrumb trail is visible: 'Rekvirent / 906'. Below the breadcrumb, there are 'Åbn alle' and 'Luk alle' links.

### 1.13 Brugeroprettelse på eksisterende bruger

Hvis man under **Rekvirent -> Personer -> Ny person** indtaster en person der allerede er på listen vil flg. pop up meddelelse komme frem:

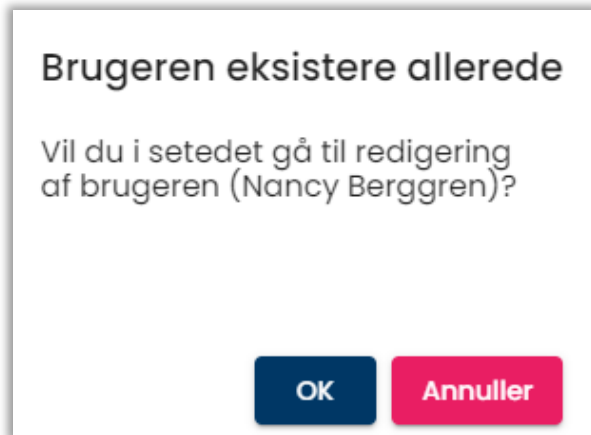

Vælges **OK** kan man se og evt. rediger brugeren. Vælges **Annuller** kommer man retur til Opret ny person.

### 1.14 Adgangskort til laboratoriesvarportalen er nu synlig for brugerne.

Laboratoriets administratorer kan nu se om en bruger med minikald på f.eks. et misbrugscenter har adgang til laboratoriesvarportalen. Det er dog kun SYNLAB der kan give disse adgange, derfor er de gråmarkeret.

- Adgang til laboratoriesvarportalen alle patienter
- Tilladelse til at agere på vegne af en anden i klinikken
- Andre må agere på vegne af mig i klinikken
- Adgang til laboratoriesvarportalen for egne patienter


### 1.15 Fejl i forbindelse med analyseoprettelse er løst

Analysen kan nu oprettes og redigeres uden at der kommer fejl.



### 1.16 Udførende laboratorie kan nu vælges på PAT og KMA analyser

Der er nu mulighed for at sætte **Udførende laboratorier** på patologi- og mikrobiologiske analyser, lige som i Back-end.

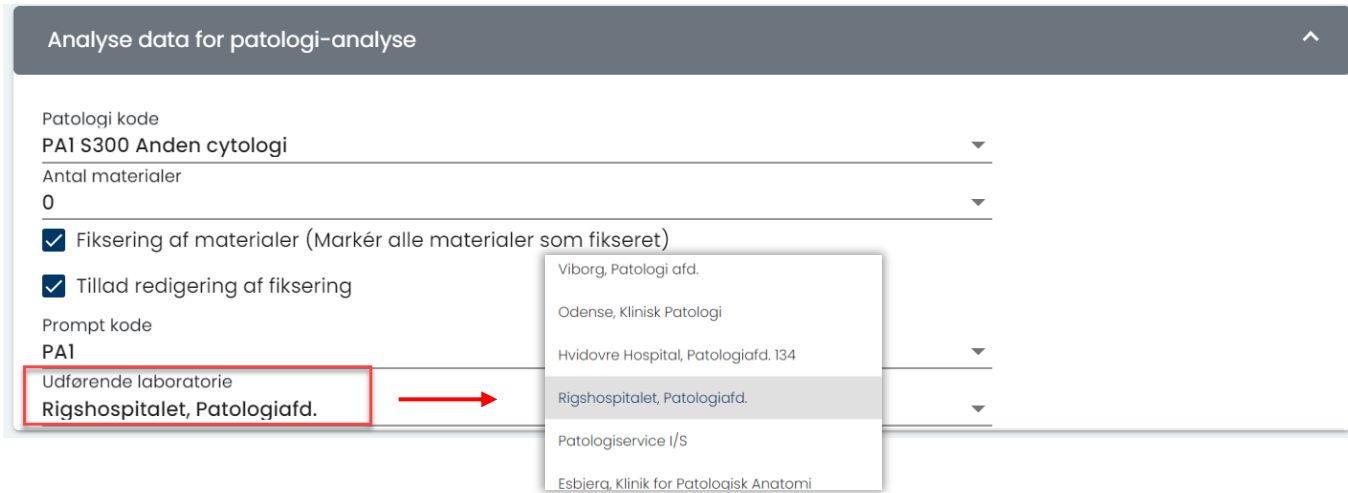

Analyse data for patologi-analyse

Patologi kode  
PA1 S300 Anden cytologi

Antal materialer  
0

Fiksering af materialer (Markér alle materialer som fikseret)

Tillad redigering af fiksering


Prompt kode  
PA1

Udførende laboratorie  
Rigshospitalet, Patologiafd.

Viborg, Patologi afd.  
Odense, Klinisk Patologi  
Hvidovre Hospital, Patologiafd. 134  
Rigshospitalet, Patologiafd.  
Patologiservice I/S  
Esbjerg, Klinik for Patologisk Anatomi

### 1.17 Hele e-mailadressen ikke synlig ved genudsendelse af minikald

Hvis ikke hele e-mailadressen kan ses når der gensesendes et minikald, kan man klikke ind i feltet og med cursoren bevæge sig videre ud til det der ikke kan ses.

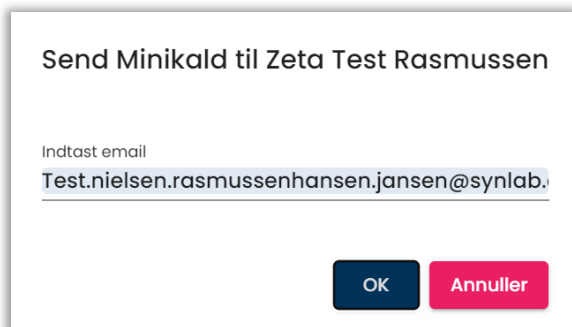


Send Minikald til Zeta Test Rasmussen

Indtast email  
Test.nielsen.rasmussenhansen.jansen@synlab.

OK Annuller

### 1.18 Feltet LAB kan nu vælges under rekvisitionstype på analyser

Den manglende analysetype **LAB**, er nu tilføjet under analyse data opsætning.

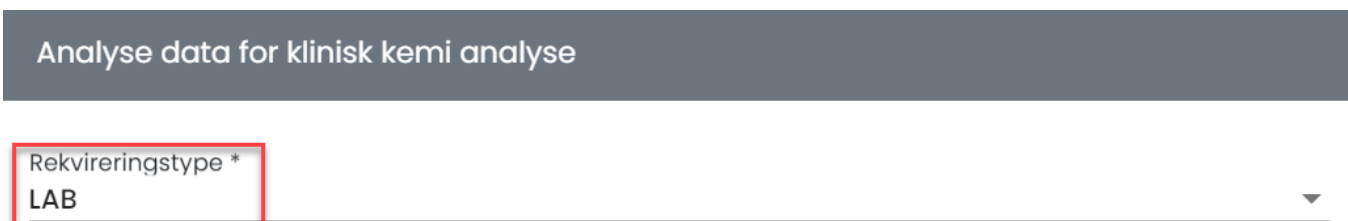

Analyse data for klinisk kemi analyse

Rekvireringstype \*  
LAB

## 1.19 Angivelse af Ledetekst til Mobillab

Under Laboratorie opsætning er der nu korrekt tegnsætningen i angivelse af ledetekst til Mobillab, så tilføjelse/ændringer nu kan rettes/oprettes og gemmes. Der er plads til max 80 tegn, herefter kan der ikke indsættes mere på linjen. Linjeskift vises med <br> og ikke som tidligere \\


**Laboratorie**
^

**Benyt mobillaboratorium**

Angiv eventuel ledetekst, som lægen skal svare på ved valg af byforretning. Linieskift angives som <br>
 Prøvetagningsadresse<br>Tlfnr. pt/plejehjem, m.m<br>Akutnr. læge<br>Kommentar

## 1.20 Forbedret visningen for Rekvisitioner

I **Søg rekvisitioner** og under **Rekvirent -> Rekvisitioner** er visningen nu forbedret og der er nu faneblade som gør det mere overskueligt.

Rekvirent

Rekvirenter

Speciale  
 Alle

Indtast søgeord  
 123456

Søgekriterier: Navn, Ydemr, Adresse, By/Postnr, Lokationsnummer, SOR,

Tilbage

Rekvisition (Lægehuset WebReq)

# Hotel ( 32 stk.)
# Gemte ( 7 stk.)
# I dag ( 3 stk.)
# I går ( 1 stk.)
# Sidste uge ( 10 stk.)
# 2 uger tilbage ( 36 stk.)
# 3 uger tilbage ( 37 stk.)
# mere end 4 uger tilbage ( 96 stk.)

Rekvisitionsnummer	Ori. rekvi.	Ønsket prøvetid	CPR nummer	Navn	Rekvirent	Initialer	Speciale	Laboratorie	Status		
101369892128	19-05-2022 09:08:00	2512489996	Nancy	Lægehuset WebReq	mm	Mikrobiologi	Slagelse, Sygehus vest	Afsendt 19-05-2022 09:24:04	<span style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">Gensend</span>	<span style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">Udskriv</span>	<span style="font-size: 10px;">☰</span>
101369892136	19-05-2022 09:08:00	2512489996	Nancy	Lægehuset WebReq	mm	Mikrobiologi	Slagelse, Sygehus vest	Afsendt 19-05-2022 09:24:04	<span style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">Gensend</span>	<span style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">Udskriv</span>	<span style="font-size: 10px;">☰</span>
101369892144	19-05-2022 09:36:00	07040801L0	Labka	Lægehuset WebReq	IB	Klinisk Kemi	Amager Hvidovre Hospital, KBA	Afsendt 19-05-2022 09:36:27	<span style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">Gensend</span>	<span style="background-color: #003366; color: white; padding: 2px;">Udskriv</span>	<span style="font-size: 10px;">☰</span>

Søg Rekvisitioner

Søg på CPR-nummer...  
 2512489996

Søg på Nummer...

Rekvisition

# Hotel ( 14 stk.)
# Gemte ( 15 stk.)
# I dag ( 2 stk.)
# Sidste uge ( 9 stk.)
# 2 uger tilbage ( 108 stk.)
# 3 uger tilbage ( 22 stk.)
# mere end 4 uger tilbage ( 85 stk.)

## 1.21 Ændringer i glasgruppe/glasnavn

Ændringer i glasgruppe og glasnavn har forvoldt problemer. Dette er nu rettet og man kan gemme analysen.

Sortering (Sortering skal være mellem 1 og 9999)
Placering (1-25) i skema og listevisning,(25-399) vises ikke i skemavisning,(400-849) i
26
Glasgruppe (analyser med samme glasgruppe kan tages i samme glas)
4144
Glasgruppe navn
Calcium-ion
Glasgruppens vægt *
0
Glastype *
GEL
Glastype navn (beskrivelse af glastypen)
Gelglas 3,5 ml RØD

 Analysen er gemt
Sortering (Sortering skal være mellem 1 og 9999)
Placering (1-25) i skema og listevisning,(25-399) vises ikke i skemavisning,(400-849) i
26
Glasgruppe (analyser med samme glasgruppe kan tages i samme glas)
4144
Glasgruppe navn
Calcium-ion
Glasgruppens vægt *
0
Glastype *
GEL
Glastype navn (beskrivelse af glastypen)
Gelglas 3,5 ml GRØN