



WebReq Admin / WebReq

Release notes 11.06.2024

INDHOLD

1	WEBREQ ADMIN	3
1.1	ID 4: TILRETNING AF ANALYSEUDTRÆK (WRA-609)	3
1.2	ID 6: ÆNDRING AF HVORDAN PROFILUDTRÆK DANNES (WRA-611)	3
1.3	ID 5: SYNLAB KAN SENDE BESKED TIL BRUGERNE (WRA-610)	4
1.4	MULIGHED FOR AT FREMSØGE MDS MED TAL (WRA-492)	4
1.5	NYE FARVEMARKERINGER (WRA-630)	5
1.6	VED VALG AF "TILFØJ" LEDES MAN HEN TIL EN NY SEKTION (WRA-648)	6
1.7	INFORMATIONER TIL PROMPTER DELT OP (WRA-608)	6
1.8	MINIKALD INDEHOLDER IGEN LINKS (WRA-615)	7
1.9	DER KAN SENDES MAIL MED LOGIN-OPLYSNINGER TIL WebREQ ADMIN (WRA-617)	7
1.10	VISNING AF ADVARSELS- ELLER BLOKERINGSREGLER PÅ EN ANALYSE (WRA-626)	7
1.11	REKVIRENTUDTRÆK INDEHOLDER "ANDRE LABORATORIEADGANGE" (WRA-628)	8
1.12	EKSTRA FELT PÅ REKVIRENT VEDRØRENDE DATABEHANDLERAFTALE (WRA-1006)	8
1.13	"SKAL AFPIPETTERES" ER TILBAGE UNDER ANALYSER (WRA-640)	8
1.14	MITID-LOGIN OG ADGANG TIL FLERE STEDER (WRA- 375)	9
1.15	NY REKVISIONSTYPE-FILTRERING UNDER ANALYSER (WRA-637 OG 638)	10
1.16	MIKROBIOLOGI PÅ HOTEL - WEBREQ (WRA-599)	10
1.17	MIKROBIOLOGI PÅ HOTEL (LABORATORIESYSTEM) (WRA- 444)	11
2	WEBREQ	11
2.1	UDVALGTE MIKROBIOLOGIPRØVER PÅ HOTEL (WR-831)	11


1 WebReq Admin

OBS! Husk altid at opdatere din browser efter en opdatering (Ctrl + F5) samt at slette alle cookies/cache (Ctrl + Shift + Delete)


1.1 ID 4: Tilretning af analyseudtræk (WRA-609)

Udtræk til **Download** → **Analyseudtræk** er tilrettet:

1. Overskrift til dokumentet er fjernet og sat ind i filnavn i stedet



2. Afsnitsoverskriftsrækkerne kan til- og fravælges på **Eksportér analyser**

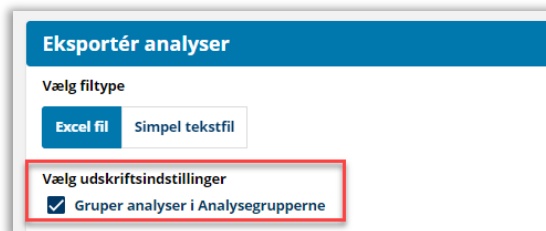

3. Kolonne N, O og P udfyldes med analysegruppenavn (tidl. Analysegruppekode)
4. Download-knappen er altid synlig foruden i skærmbilledet

1.2 ID 6: Ændring af hvordan profiludtræk dannes (WRA-611)

Under **Download** → **Profiler** ser man ikke længere profilerne, men hvilket laboratorie analyserne tilhører. Dvs. hvis en rekviert uden for ens laboratorieområde har en profil med analyser fra ens laboratorie, så kommer den med i udtrækket.

Rekviert	Profil	Analyse	Kode	Lab	Bruger specifik	Patient profil
990100	profil aarhus	B-Hæmatologiske kvantiteter	AAA00280	AAS		Nej
990100	profil aarhus	Jern:P	NPU02508	AAS		Nej

1.3 ID 5: SYNLAB kan sende besked til brugerne (WRA-610)

Under **kuvertikonet**: Det er nu muligt for SYNLAB at give brugerne en besked via WebReq Admin. Beskeder findes ved klik på kuvertikonet. Er der ulæste beskeder, vises kuverten med rødt og antal. Klik på ikonet for at læse beskeden og tallet forsvinder fra visningen.

Der kan ikke sendes besked retur til SYNLAB.



WebReq Admin test Sygehus Sønderjylland - sønderborg - ze  

Beskeder


Filtrér efter overskrift eller afsender

Overskrift ↓	Afsender ↓	Afsendt ↓	Udløber ↓	
TEST 1 Besked	webreq / ze	2024-05-15 06:20	2024-05-17	  

Antal pr. side 25 1 - 1 af 1

1.4 Mulighed for at fremsøge MDS med tal (WRA-492)

Under **KMA → Analyser → Undersøgelsestype/Materialer/Lokalisation** kan man søge mere præcist ved at indtaste flere tal (tidligere kunne man kun indtaste ét tal).

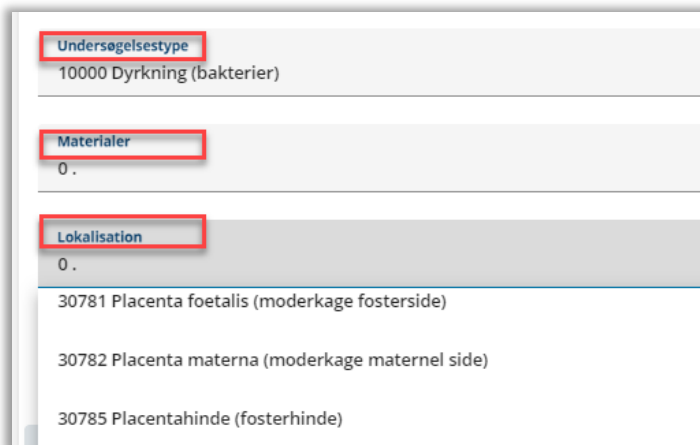

Undersøgelsestype
10000 Dyrkning (bakterier)


Materialer
0

Lokalisation
0


- 30781 Placenta foetalis (moderkage fosterside)
- 30782 Placenta materna (moderkage maternel side)
- 30785 Placentahinde (fosterhinde)

1.5 Nye farvemarkeringer (WRA-630)

Hvis man mangler at udfylde nogle default-felter, vil de pågældende felter blive markeret med rødt. Det giver et hurtigt overblik over, om man har glemt at udfylde noget.

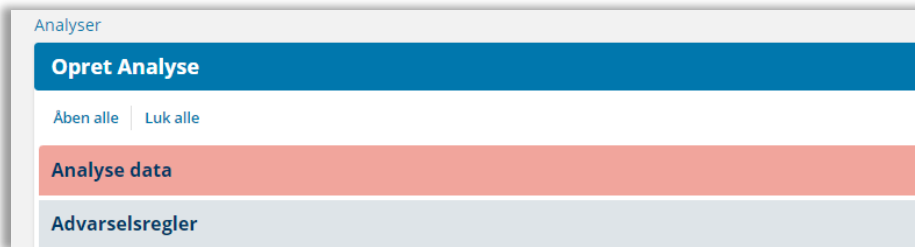

Ligeledes vil der være en gul markering ved bl.a. prompt-oprettelse, så man ved, der er noget, man skal gøre for at komme videre, når man har udvalgt sin prompt.

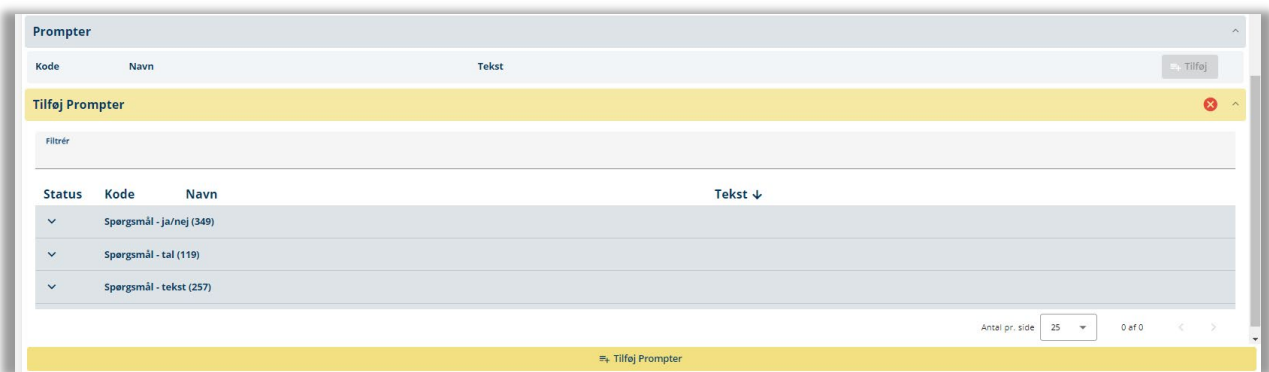

1.6 Ved valg af "Tilføj" ledes man hen til en ny sektion (WRA-648)

Vælges der under **Analyser** → **Prompter** → **Tilføj**, bliver man automatisk ledt ned til den nyåbnede sektion, hvor prompten skal findes/tilføjes. Når prompten er tilføjet, eller hvis man klikker på det røde kryds, kommer man automatisk tilbage til listen på analyseoversigten.



The screenshot shows the 'Prompter' interface. At the top, there is a header 'Prompter' with a search icon. Below it is a table with columns 'Kode', 'Navn', and 'Tekst'. A red box highlights a blue button labeled 'Tilføj' with a plus icon. Below the table is a yellow bar with the text 'Tilføj Prompter' and a red 'X' icon. Underneath is a search bar labeled 'Filtrér'. Below the search bar is a table with columns 'Status', 'Kode', 'Navn', and 'Tekst ↓'. The table contains several rows of prompts, each with a dropdown arrow on the left. At the bottom of the table is a yellow bar with the text 'Tilføj Prompter' and a plus icon.


Status	Kode	Navn	Tekst ↓
▼		Spørgsmål - ja/nej (349)	
▼		Spørgsmål - tal (119)	
▼		Spørgsmål - tekst (257)	
▼		Spørgsmål - ja med tekst/nej (47)	
▼		Kommentarer (671)	
▼		Spørgsmål - Element i gruppe (703)	
▼		Håndtering (23)	

Samme automatik gør sig gældende for:

1. **Rekvirent** → **Profil** → **Analyser**
2. **Rekvirent** → **Andre laboratorie-advange**

1.7 Informationer til prompter delt op (WRA-608)

Under **Analyser** → **Prompter** → **Tilføj prompter** er informationerne nu delt op under overskrifterne: **Kode**, **Navn** og **Tekst**, så det er mere overskueligt:

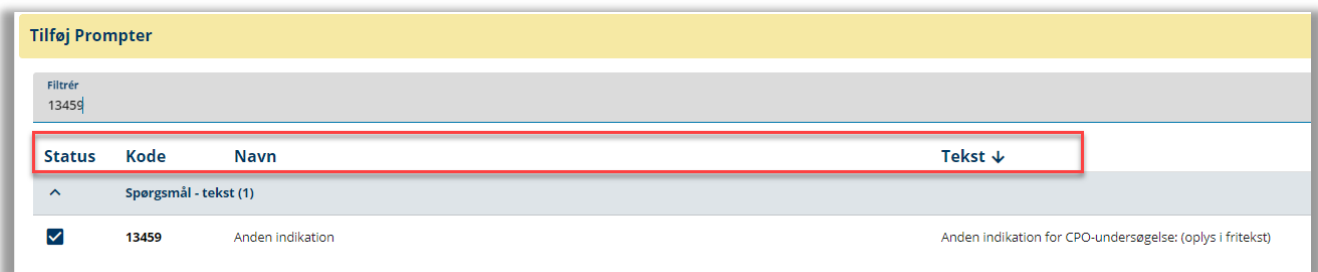

The screenshot shows the 'Tilføj Prompter' interface. At the top, there is a yellow bar with the text 'Tilføj Prompter'. Below it is a search bar labeled 'Filtrér' with the text '13459'. Below the search bar is a table with columns 'Status', 'Kode', 'Navn', and 'Tekst ↓'. A red box highlights the header row. Below the header row is a row with a dropdown arrow on the left and the text 'Spørgsmål - tekst (1)'. Below that is a row with a checked checkbox, the code '13459', the name 'Anden indikation', and the text 'Anden indikation for CPO-undersøgelse: (oplys i fritekst)'.

Status	Kode	Navn	Tekst ↓
^		Spørgsmål - tekst (1)	
<input checked="" type="checkbox"/>	13459	Anden indikation	Anden indikation for CPO-undersøgelse: (oplys i fritekst)

1.8 Minikald indeholder igen links (WRA-615)

Vores links på hhv. Minikald og mail vedrørende login på Blodprøvebooking er igen kommet på. De blev tidligere fjernet, da mange ikke fik dem ind i mailboksen pga. øget sikkerhed, men da de ikke indeholder noget "farligt", er vi blevet whitelisted.

1.9 Der kan sendes mail med login-oplysninger til WebReq Admin (WRA-617)

Der kan nu sendes mail ud med login-oplysninger til nye brugere af WebReq Admin, Blodprøvebooking og Minikald.




The screenshot shows the 'Rekvirenter' interface for 'Lægehuset WebReq'. It features a search bar with the text 'Nancy' and a table of users. The table has columns for 'CPR', 'Navn', and 'Email'. Below the table, there are buttons for 'Hent' and 'Send'. The 'Send' button is highlighted with a red box, and it contains a sub-button labeled 'Admin'.

CPR	Navn	Email	Hent	Send
251248****	Nancy Berggren	xx@dmdd.dk	Minikald	Minikald Booking Admin

1.10 Visning af advarsels- eller blokeringsregler på en analyse (WRA-626)

Når man under **Analyser** har åbnet en **analysegruppe**, kan man på oversigtsbilledet se, om der er advarsels- eller blokeringsregler på den enkelte analyse. En mouseover-tekst viser, at advarselstrekanten betyder advarselsmarkering og forbudscirklen betyder blokeringsregel.

Reglerne vil ligeledes blive vist på **Download** → **Analyse**-udtræk som to ekstra kolonner. Regler vises her med antallet af dage, der søges, og om blokering sat på (**Ja/Nej**).

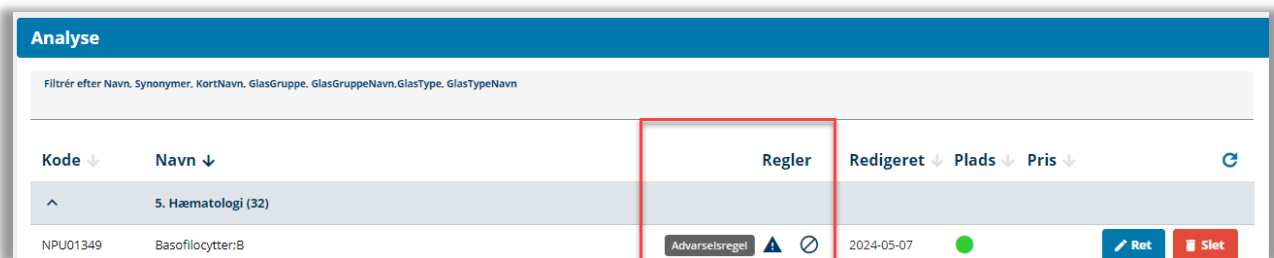

The screenshot shows the 'Analyse' interface. It features a search bar with the text '5. Hæmatologi (32)'. Below the search bar, there is a table with columns for 'Kode', 'Navn', 'Regler', 'Redigeret', 'Plads', and 'Pris'. The 'Regler' column is highlighted with a red box, and it contains a sub-column labeled 'Advarselsregel'.

Kode	Navn	Regler	Redigeret	Plads	Pris
NPU01349	Basofilocytter:B	Advarselsregel	2024-05-07		

1.11 Rekvirentudtræk indeholder "Andre laboratorieadgange" (WRA-628)

Under **Download** → **Rekvirenter** er **Andre laboratorieadgange** også med i udtræk. Dvs. hvis rekvirenten har adgang til flere laboratorier i WebReq 3 end sit default-laboratorie, ses det i **Download**.

Rekvirenter										Download
Ydernr	Lokationsnummer	Rekvirent	Adresse	Adresse 1	Post nr.	Bynavn	Rekv. moduler	Speciale	Aktiv	
9018	5790000208999	Lægeklinikken i Nuuk	Sygehusvej		3900	Nuuk	Klinisk Kemi	80	Aktiv	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
YderNr	Lokation	Navn	Adresse	Adresse	Postnu	Bynavn	Rekvisi	Special	Aktiv	Region	Laborat	DefaultLaboratorie	Andre Laboratorieadgange
123458	579000011	Synlab Læ	Odeons k		5000	Odense C	Mikrobiol	11	SAND	84	HER	Herlev, mikrobiologisk afd	MedCom Testcenter, mikrobiologi
123458	579000011	Synlab Læ	Odeons k		5000	Odense C	Patologi	11	SAND	84	HH	Hvidovre Hospital, Patolog	MedCom Testcenter (Synlab)

1.12 Ekstra felt på Rekvirent vedrørende databehandleraftale (WRA-1006)

På **Rekvirent** er der kommet et nyt felt: **Dato for Databehandleraftale-godkendelse**. Brugere har 14 dage til at godkende aftalen i WebReq 3. Tidligere skulle man godkende aftalen med det samme for at fortsætte i WebReq.

Databehandleraftale status
Afkræves

 **Dato for databehandleraftale godkendelse**
01-06-2024 00:00:00

1.13 "Skal afpipetteres" er tilbage under Analyser (WRA-640)

"**Skal afpipetteres**"-feltet under **Analyser** har været væk fra WebReq Admin, men er nu tilbage igen. Der stadig er nogen, som anvender dette felt.

EDI indeks. analyser med samme EDI indeks sendes i samr
0


Skal afpipetteres

Analysens type (Sammensat analyse)


Tilknyttede analyser (Analyser i gruppen)

1.14 MitID-login og adgang til flere steder (WRA- 375)

Man har nu mulighed for at logge på WebReq Admin med MitID Erhverv.

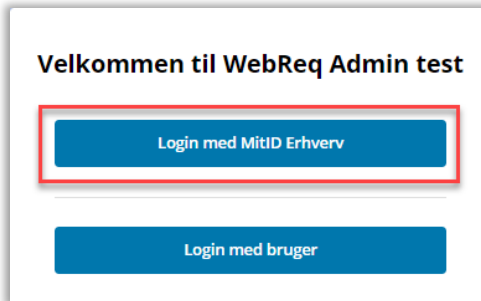

En bruger med adgang til flere forskellige laboratorier vil efter log-in med MitID Erhverv kunne vælge mellem disse laboratorier. Er man først helt inde i systemet, kan man skifte sted på "Personen".

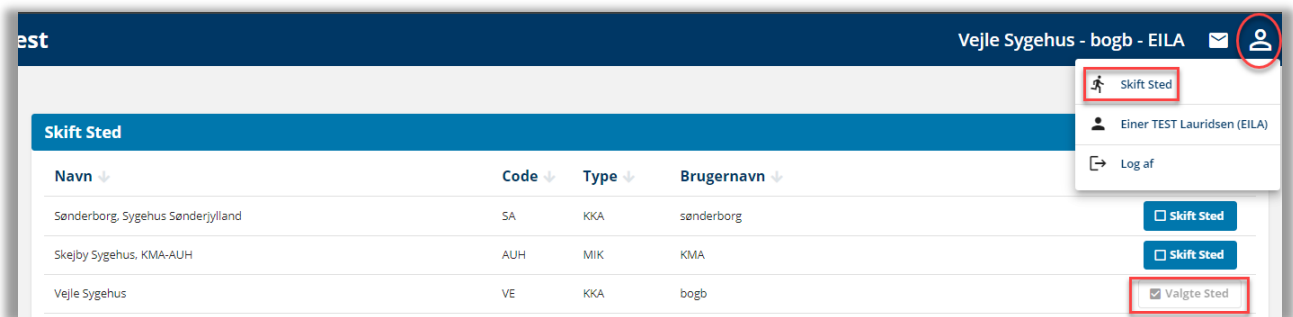


(det forventes, at man frem til december-opdateringen vil kunne logge på med alm. adgangskoder).

1.15 Ny rekvisitionstype-filtrering under analyser (WRA-637 og 638)

Under **Analyser** → **Rekvisitionstype** kan man styre, hvilke analyserne der skal vises og dermed kan bestilles under de forskellige rekvisitionstyper. Dette er kun gældende i WebReq 3.

Der kan i feltet vælges mellem **Vises** og **Vises ikke**.

Felterne er default sat på eksisterende og nye analyser, men kan ændres.

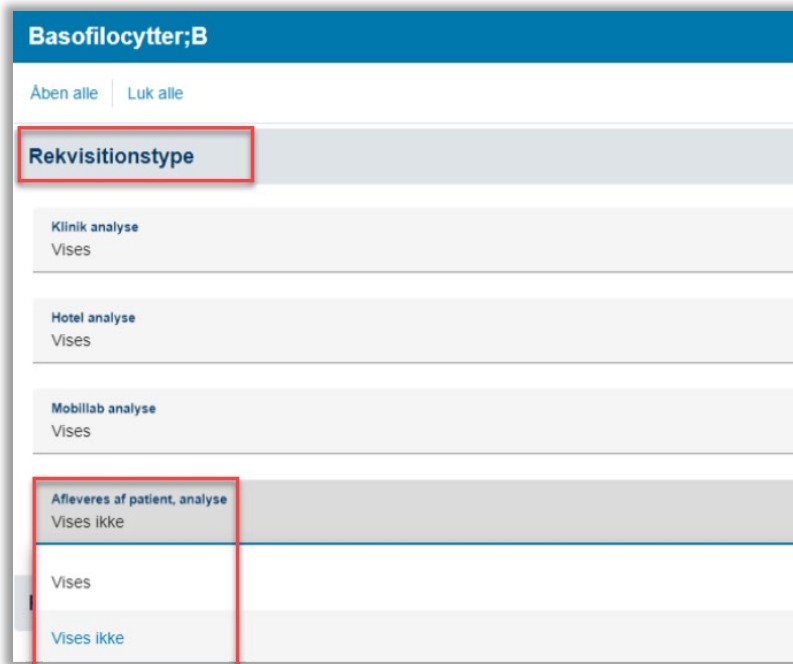

Basofilocytter;B	
Åben alle Luk alle	
Rekvisitionstype	
Klinik analyse	Vises
Hotel analyse	Vises
MobilLab analyse	Vises
Afløvers af patient, analyse	Vises ikke
Vises	
Vises ikke	

Obs: Er det en NOX-analyse, har man kun mulighed for at vælge, om analysen skal vises på hhv. hotel og/eller MobilLab.

1.16 Mikrobiologi på hotel - WebReq (WRA-599)

Man kan nu lægge mikrobiologi-analyser på hotel, som kan prøvetages af en anden klinik i WebReq.

Laboratoriet skal på analysen ændre rekvisitionstypen til **Vises** ved **Hotel-analyse**. Se evt. punkt 1.15



Rekvisitionstype	
Klinik analyse	Vises
Hotel analyse	Vises

1.17 Mikrobiologi på hotel (laboratoriesystem) (WRA- 444)

I forbindelse med, at man skal kunne lægge udvalgte mikrobiologiske analyser på hotel, er der oprettet et valgfrit felt på

KMA → Analyser → Analyse data for mikrobiologi-analyse: Klinisk biokemisk kode

Hvis feltet udfyldes med angivelse af, om det er en NPU-kode eller en lokalkode, betyder det, at analysen kan prøvetages af klinisk biokemi, og at rekvisitioner med denne analyse bliver synlige ved opslag fra laboratoriesystemet til rekvisitionshotellet.



Analyse data for mikrobiologi analyse	
MDS-kode	143101001000000
Klinisk biokemisk kode	NPU13816
<input type="checkbox"/> Lokalkode	

Normalt er alle andre end klinisk biokemiske rekvisitioner skjulte ved opslag.

2 WebReq

2.1 Udvalgte Mikrobiologiprøver på hotel (WR-831)

Mikrobiologiafdelingerne kan nu sætte udvalgte analyser op til at kunne lægges på hotel og derved prøvetages andre steder. Kun hvis de udvalgte analyser har en NPU-kode, kan rekvisitionen prøvetages andre steder end i WebReq / KMA (Klinisk Mikrobiologisk Afdeling).