

D. 23.01.2024: Opdatering m. Fejlrettelser til december opdatering 2023

WebReq Admin:

Hvid skærm

Login: Efter login er skærmen hvid og siden skal opdateres før der vises noget.

Løsning:

Linket du anvender er ikke helt korrekt og derfor fejler siden.

Anvend i stedet denne: <https://adminwebreq.multimed.dsdn.dk/>

Visning af cpr. nr. på Personer (WRA-589)

Rekviert-> Personer: Når man har rettet på en Person så vises CPR-nummeret i oversigten altid med **** efter fødselsdagen.



CPR	Navn	Email
02010****	Einer TEST Lauridsen	mail@gmail.com


Buttons: Hent Minikald, Send Minikald, Send Booking, Ret, Slet, Reset Password

Visning af kuvert numre (WRA-590):

Rekvisition-> Søg Rekvisitioner: Kuvert nummer der vises med mouseover på de tre streger, ses nu øverst i listen, i stedet for under analyserne.

Der vises nu ikke kuvert nr. på hotelrekvisitioner.

Der vises ét kuvert nummer på en sendt rekvisition. Kuvertnummeret forbliver den samme, hvis en rekvisitionen gensesendes.

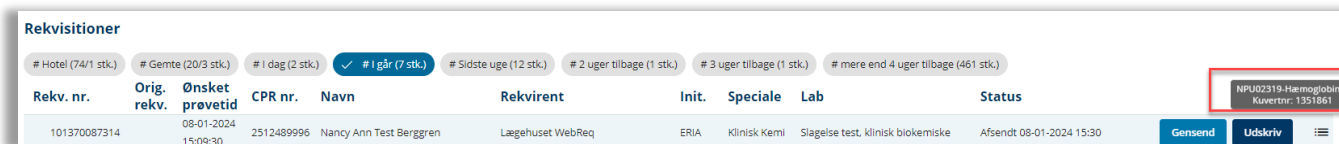


Rekv. nr.	Orig. rekv.	Ønsket prøvetid	CPR nr.	Navn	Rekviert	Init.	Speciale	Lab	Status
101370087314		08-01-2024 15:09:30	2512489996	Nancy Ann Test Berggren	Lægehuset WebReq	ERIA	Klinisk Kemi	Slagelse test, klinisk biokemiske	Afsendt 08-01-2024 15:30

Buttons: Gensend, Udskriv

Tooltip: NPU02319-Hemoglobin;B Kuvertnr: 1351861

Tildeling af kodeord sker ikke altid automatisk (WRA-592)

Rekvirent-> Personer: Nu tildeler systemet igen et autogenerated kodeord til alle nye brugere.

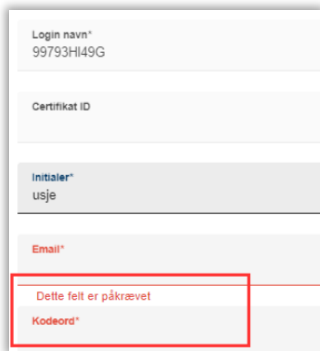

The screenshot shows a registration form with the following fields: 'Login navn*' (99793HI49G), 'Certifikat ID', 'Initialer*' (USJE), 'Email*', and 'Kodeord*'. A red box highlights the 'Kodeord*' field, with the text 'Dette felt er påkrævet' (This field is required) above it.

Fejl ved oprettelse af person, som allerede er oprettet (WRA-593):

Rekvirent-> Personer -> Ny Person: Man får nu igen mulighed for at redigere en eksisterende bruger, hvis man går ind under **Ny Person**.



The screenshot shows a message box with the title 'Brugeren eksistere allerede på rekvirenten' (User already exists on the requisitioner). The text inside says 'Vil du i stedet gå til redigering af brugeren' (Would you like to go to editing the user instead?). At the bottom, there are two buttons: 'Ret' (Edit) and 'Luk' (Close).

Loginstartdato gemmes ikke ved oprettelse (WRA-594)


Rekvirent-> Personer-> Ny Person: Når man opretter en **Ny person** og sætter **Loginstartdato** på i samme ombæring, så gemmes denne loginstartdato nu.



The screenshot shows a form with two date fields: 'Login startdato' and 'Login slutdato'. Both fields have a calendar icon to their left. The 'Login startdato' field is highlighted with a red box.

Der kan ikke vælges sammensat analyse (WRA-595)

Laboratorie -> Analyser: Manglende felt til sammensat analyse er nu i listen igen.

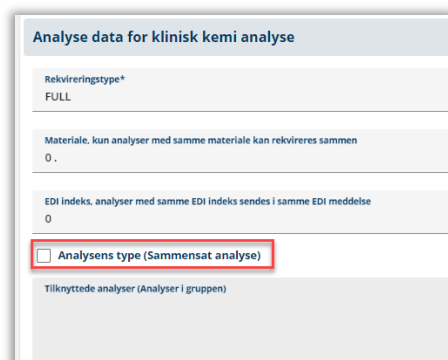

The screenshot shows a form titled 'Analyse data for klinisk kemi analyse'. It has several sections: 'Rekvireringstype*' (FULL), 'Materiale, kun analyser med samme materiale kan rekvireres sammen' (0), and 'EDI indeks, analyser med samme EDI indeks sendes i samme EDI meddelse' (0). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Analysens type (Sammensat analyse)' which is highlighted with a red box. Below this is a section for 'Tilknyttede analyser (Analyser i gruppen)'.

Fejl i Promptkode numre på analyseudtræk (WRA-596)

Analyseudtræk: Promptkoderne på analyseudtrækket er nu angivet med prompternes rigtigt koder i stedet for tabel nr.

Systembesked kan ikke sendes fra nogle laboratorier pga. mangler specialer (WRA-597 + 598)

Laboratorie -> Systembesked: Der kan nu igen sendes systembeskeder ud, for de brugere som er sat op med dette adgangskort. Udgået beskeder vises douchet ned.

Type	Overskrift	Besked	Oprettet	Udløber	Afs.	
Normal	Test 2 09.01.24 rettet	Test 2 09.01.24	2024-01-09 10:02	2024-01-11	into	↗ Overskriv
Normal	Test 2 09.01.24	Test 2 09.01.24	2024-01-09 10:02	2024-01-08	into	↗ Overskriv

Rettelser til Rekvirentens Klinik profiler (WRA-599)

Rekvirent-> Profiler: I overskrifterne kan man nu igen se **Overskrift**, som vil være angivet som **Ja/Nej**.

Og der er igen mulighed for at benytte **Slet** knappen, dog ikke på overskrifter(Ja).

Profilnavn	National anbefaling	Brugerspecifik	Patient profil	Information	Overskrift	Antal analyser	
DIABETES	Nej		Nej		Ja	0	Ret Slet
GRAVIDITET	Nej		Nej		Ja	0	Ret Slet
AKUT PAKKE	Nej		Nej		Nej	2	Ret Slet
Allergi	Nej	IT	Nej		Nej	3	Ret Slet

Rettelser på udførende laboratorium på KMA analyser, som ikke var sat som standart (WRA-603)

Analyser-> Opret ny analyse: På nye analyser sættes udførende laboratorium igen som standart til det laboratorium, som man er logget ind på.

Udførende laboratorie Sønderborg, KMA
--

Rettelser på at original rekv.nr kun var delvist synligt under søg rekv (WRA-605)


Søg Rekvitioner -> rekvitioner: Hele det originale rekvissions nr. kan nu ses på indsendte hotel rekvitioner.

Rekv. nr.	Orig. rekv.	Ønsket prøvetid
101370089279	800067036751	23-01-2024 09:32:00


Redigeret data på personer. Ikke med. Afventer juni release

Redigeret(dato) ved oprettelse af personer/ Ret person er forkert. Det skal rettes til.

Tidligere visning i den gamle WebReq Admin:

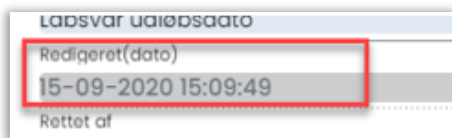

I den nye Admin, ses denne

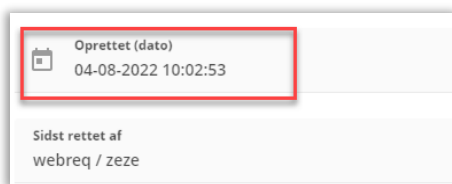

WebReq:

Mikrobiologi: Visning af ikon til analysevejledning forbedret

Nu vises ikonet til en analysevejledning først, når der er valgt en undersøgelse, et materiale og en lokalisation. Klik på linjen hvis alle tre er markeret fra start, for at fremvise bogen.

KLINISK MIKROBIOLOGI		
UNDERSØGELSE	MATERIALE	LOKALISATION
Adenovirus DNA Påvisning af	Ekspektorat	Anus (endetarmsåbning)
Aspergillus galactomannan antigen	Fæces	Næsesvælgrum (nasopharynx)
Astrovirus DNA/RNA	Podning	Svælg/tonsil
Bordetella pertussis/parapertussis (kighoste) DNA/RNA		