



**WebReq Admin/WebReq**

**Release notes 20.08.24**

## INDHOLD


<b>1</b>	<b>WEBREQ ADMIN</b> .....	<b>3</b>
1.1	SLETNING AF REKVIRENTADGANGE (WRA-571) .....	3
1.2	OPRETTELSE AF SAMME ANALYSE (WRA-586) .....	3
1.3	INGEN MULIGHED FOR AT OPRETTE SAMME YDERNUMMER (WRA-673) .....	4
1.4	LOGIN-TID FORLÆNGET (WRA-688) .....	5
1.5	TILHØRSFORHOLD VED SLETNING AF REKVIRENT (WRA-689) .....	5
1.6	LINK OG ANALYSEGRUPPE FRA NKN-TABEL (WRA-690) .....	5

## 1 WebReq Admin

**OBS! Husk altid at opdatere din browser efter en opdatering (Ctrl + F5) samt at slette alle cookies/cache (Ctrl + Shift + Delete)**

### 1.1 Sletning af rekvirentadgange (WRA-571)

Det er nu muligt at slette en brugers rekvirentadgange under 'Personale':

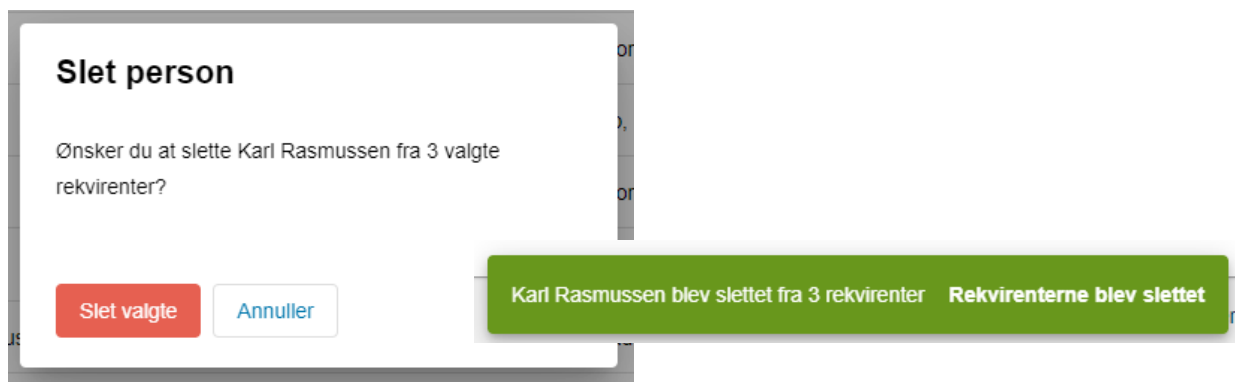

### 1.2 Oprettelse af samme analyse (WRA-586)


Når man opretter en analyse, bliver det nu undersøgt, om analysen allerede eksisterer på laboratoriet. Man kan nu klikke på 'Ret' og tilgå analysen, og hvis man vil oprette analysen, trykker man blot på 'Luk'.



### 1.3 Ingen mulighed for at oprette samme ydernummer (WRA-673)

Det er ikke længere muligt at oprette det samme ydernummer to gange.

OBS: Rækkefølgen ved rekvisit er ændret, således at ydernummeret/SOR-koden indtastes først.

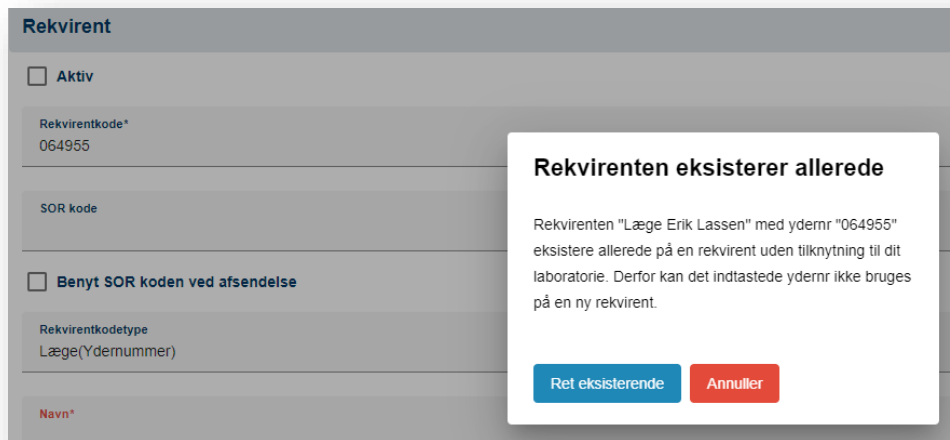

The screenshot shows a form titled "Rekvisit" with several input fields and a modal error message. The form fields include:

- Aktiv
- Rekvisitkode\*  
064955
- SOR kode
- Benyt SOR koden ved afsendelse
- Rekvisitkodetype  
Læge(Ydernummer)
- Navn\*

The modal message reads: "Rekvisiteten eksisterer allerede". Below the message, it explains: "Rekvisiteten 'Læge Erik Lassen' med ydernr '064955' eksisterer allerede på en rekvisit uden tilknytning til dit laboratorium. Derfor kan det indtastede ydernr ikke bruges på en ny rekvisit." At the bottom of the modal are two buttons: "Ret eksisterende" (blue) and "Annuller" (red).

Vi har samlet rekvisitnumrene på et nyt faneblad. Her kan man finde CVR-numre, lokationsnummer og OIO-lokationsnummer:



The screenshot shows a tab titled "Rekvisiter" with a sub-tab "Opret Rekvisit". Below the sub-tab are two buttons: "Åben alle" and "Luk alle". The main content area is titled "Rekvisit" and "Rekvisitnumre". It contains three input fields:

- CVR-numre adskilt med ,
- Lokationsnummer
- OIO Lokationsnummer

#### 1.4 Login-tid forlænget (WRA-688)

MitID-login holder nu i ni timer (fremfor de tidligere fire timer).

#### 1.5 Tilhørsforhold ved sletning af rekvirent (WRA-689)

Man bliver gjort opmærksom på det, hvis man er ved at slette en rekvirent, som ikke har tilknytning til laboratoriet. Man får her også en information om, hvor mange rekvisitioner det pågældende ydernummer har.

**Er du sikker på du vil slette rekvirenten**

Du er ved at slette "Lægerne i Grejs" med ydernummer "052531" og uden tilknytning til dit laboratorie.  
Rekvirenten har 0 gemte rekvisitioner og 0 hotel rekvisitioner

#### 1.6 Link og analysegruppe fra NKN-tabel (WRA-690)

Når man opretter nye analyser, som kan hentes fra NKN-tabellen, udfyldes linket til analysevejledningen og analysegruppen automatisk.

National URL til analysevejledning
EtiketteLaboratorie
Redigeret (dato) 19-08-2024 11:21:16
Sidst rettet af
Analysegruppe* 0. ingen